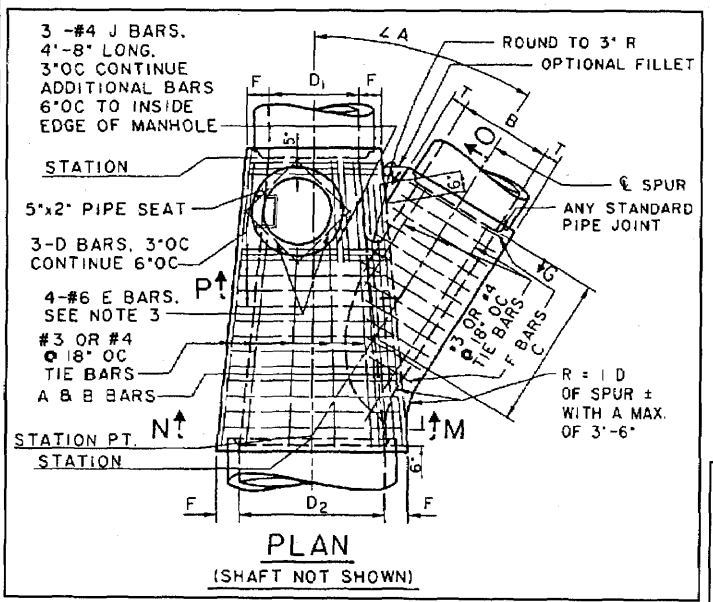

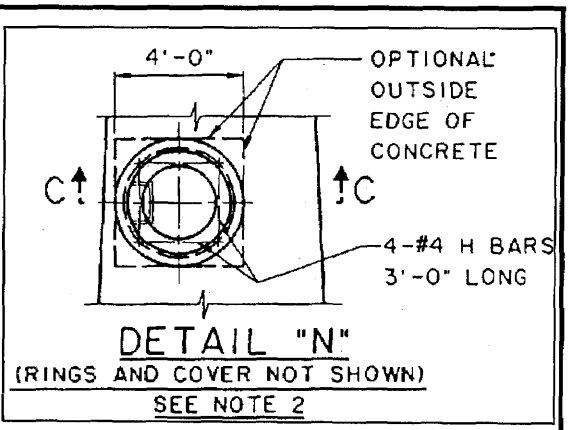

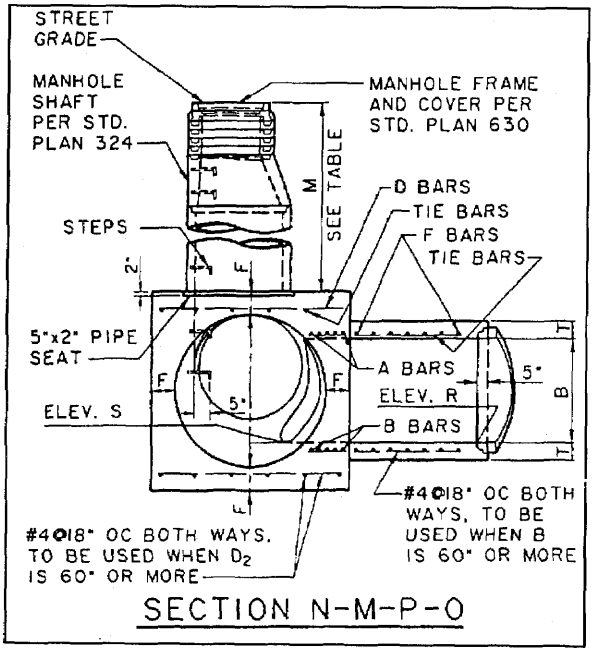

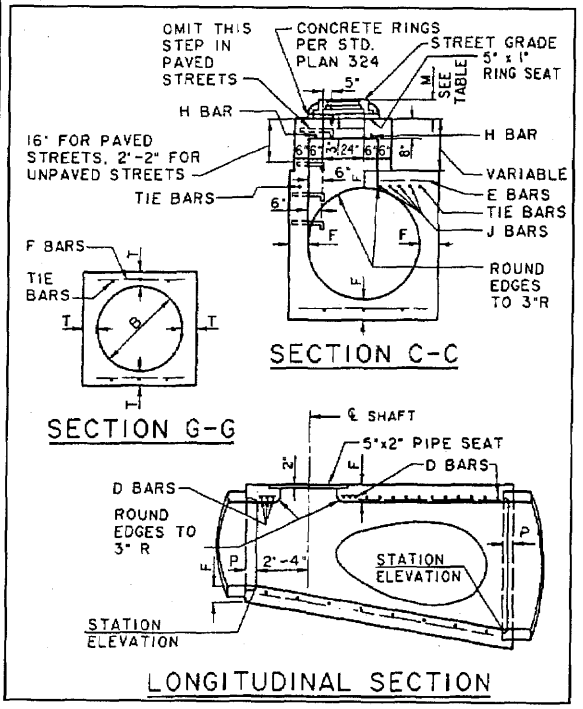

TABLE OF BARS SIZES		
D_2 OR B	A & B	D OR F
12"-39"	#5@3"	#4@6"
42"-84"	#6@3"	#5@6"
90"-144"	#7@3"	#6@6"

TABLE OF VALUES FOR M (SEE NOTE 2)				
SECTION	PAVED STREET		UNPAVED STREET	
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.
N-M-P-O		2'-10 1/2"		3'-6"
C-C	11"	8 1/2"	16"	15"

TABLE OF VALUES FOR F			
D_2	F	D_2	F
36"	6 1/2"	78"	11 3/4"
39"	7"	84"	12 1/2"
42"	7 1/2"	90"	13 1/4"
45"	7 3/4"	96"	14"
48"	8"	102"	15 1/2"
51"	8 1/2"	108"	16"
54"	9"	114"	16 1/2"
57"	9 1/4"	120"	17"
60"	9 1/2"	126"	17"
63"	10"	132"	17 1/2"
66"	10 1/4"	138"	17 1/2"
69"	10 3/4"	144"	18"
72"	11"		

TABLE OF VALUES FOR T			
B	T	B	T
12"	4"	63"	10"
15"	4 1/4"	66"	10 1/4"
18"	4 1/2"	69"	10 3/4"
21"	5"	72"	11"
24"	5 1/4"	78"	11 3/4"
27"	5 1/2"	84"	12 1/2"
30"	6"	90"	13 1/4"
33"	6 1/4"	96"	14"
36"	6 1/2"	102"	15 1/2"
39"	7"	108"	16"
42"	7 1/2"	114"	16 1/2"
45"	7 3/4"	120"	17"
48"	8"	126"	17"
51"	8 1/2"	132"	17 1/2"
54"	9"	138"	17 1/2"
57"	9 1/4"	144"	18"
60"	9 1/2"		

A.P.W.A. STD. No. 322-0

REVISIONS:

APPROVED 08/21/01

CHRIS A. VOGT
CITY ENGINEER
RCE 44250

City of La Quinta

MANHOLE PIPE TO PIPE (LARGE SIDE INLET)

STANDARD

342

SHEET 1 OF 3